



Elnetselskabet N1
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Att. Frederik Taastrøm
Sendt til: fretaa@n1.dk

Tilladelse til krydsning med el-kabel af Gudenåen, tilløb til Gudenåen samt to tilløb til Skibelund Bæk ved styret underboring

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9:

- Tilladelse til krydsning af Gudenåen, samt grøftetilløb til Gudenåen, samt to tilløb til Skibelund Bæk med el-kabel ved styret underboring. Se bilag 1 for oversigtskort og matrikelnumre omfattet af projektet.

Gudenåen og "Tilløb til Skibelund Bæk 2" er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Da krydsningen ikke involverer arbejde i vandløbets profil eller på beskyttede arealer er det Viborg Kommunes vurdering, at krydsningen ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget d. 29. oktober 2025 med supplerende oplysninger d. 13. november 2025 og d. 29. januar 2026.
2. Krydsningerne skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i vandløbets bund og brinker.
3. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant.
4. Ingen dele af ledningerne må placeres højere end 1 meter under vandløbets faktiske bund.

Dato: 18-02-2026

Sagsnr.: 25/32591
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 11

5. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af el-kabel.
6. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
7. Arbejdsmaterialer, herunder vand anvendt til boringsarbejder skal opsamles og bortskaffes. Der må ikke indhentes vand fra vandløbene til arbejdets udførelse.
8. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremudderet.
9. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skrider ned i vandløbet ved etablering og fremtidig brug eller reparation. Dette sikres ved etablering af midlertidigt sandfang ved gravearbejdets påbegyndelse. Sandfanget skal tømmes og fjernes straks efter arbejdets afslutning.
10. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af el-kabler påhviler ledningsejeren.
11. Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet
12. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.


Projektbeskrivelse (Udklip fra ansøgning)

Netselskabet N1 skal etablere en ca. 16 km lang 60 kV kabelforbindelse mellem højspændingsstation Tange (TAN) ved Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro og højspændingsstation Thorsø (THO) ved Søndergade 13A, 8881 Thorsø. Det er nødvendigt at forstærke 60 kV linjen TAN-THO, så effekten fra en kommende solpark kan optages og distribueres i nettet, desuden vil kabellægningen af luftledningen øge forsyningssikkerheden. Den eksisterende luftledning er en træmastelinje fra 1948, hvilket medfører at linjen står for en

renovering inden for de nærmeste år. Det er endvidere oplyst, at når kabellægningen er fuldført, bliver luftledningen demonteret.

Krydsningen under Gudenåen udføres med en styret underboring. Den styrede underboring vil blive udført med et foringsrør af plast, hvori 60 kV kablerne trækkes efterfølgende.

Boreentreprenøren vil blive pålagt at fremkomme med en plan, som beskriver tiltag for at hindre blow out. Hvis blow out alligevel skulle opstå, skal entreprenøren også have en plan for at begrænse blow out, samt en plan for oprydning og retablering.

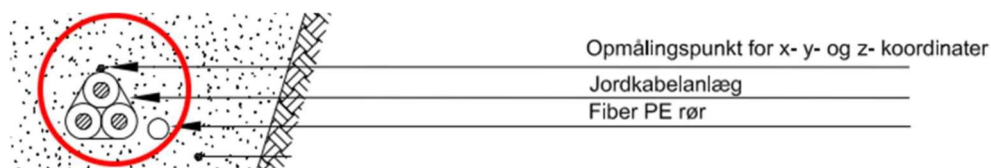

Figur 1. Principskitse af underboring med rødt foringsrør indeholdende 3 kabler og et 40 mm rør.

Det forventes, at selve kabellægningen udføres i perioden marts til september 2026.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Gudenåen nedenfor Tangeværket samt Skibelund Bæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-27. De tre tilløb (tilløb til Gudenåen, tilløb til Skibelund Bæk 1&2) er ikke målsatte.

Den nuværende tilstand er henholdsvis moderat for Gudenåen og god for Skibelund Bæk. Herunder er angivet den aktuelle tilstand for de forskellige parametre.

Da ledningerne ikke kommer i forbindelse med vandløbenes profil som følge af styret underboring er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningerne ikke vil påvirke miljøtilstanden i de målsatte vandløb.

Gudenå m. afløb (vandområde c00626)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Skibelund Bæk (vandområde c00461)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt tilstand

Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

El-kablet kommer ikke i forbindelse med vandløbenes profiler, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området væsentligt.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Gudenåcentralen der står for vedligeholdelsen af Gudenåen og de øvrige vandløb vedligeholdes af bredejere.

Natura 2000 og Bilag IV arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet afvander til habitatområde 14: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udpegningsgrundlaget er bl.a. odder, bæklampret, havlampret, flodlampret, spættet sæl og marsvin. Afstanden til området er cirka 48 km. På baggrund af de givne vilkår og projektets karakter vurderer Viborg Kommuner, at de styrede underboringer ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområderne. Odderen findes i området og der er mulighed for at damflagermusen også anvender området. For begge arter vurderes projektet at have neutral effekt.

Samlet vurderes det med udgangspunkt i projektets karakter og tilladelsens vilkår at det ikke vil påvirke fouragerings- og levesteder.

Okker

Området hvor krydsningen foretages ved Gudenåen er kategoriseret som okkerklasse I, hvilket betyder at der er stor risiko for udledning af okker i området. Med vilkår om at der ikke må drænes i forbindelse med projektet er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Området hvor krydsningerne foretages ved tilløbene til Skibelund Bæk er ukategoriseret i forhold til okker, hvilket betyder at der ikke forventes risiko for udledning af okker i området. Da der ikke foretages dræning i forbindelse med projektet, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Da krydsning af vandløb ikke er oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet. Det overordnede projekt med etablering af Industri anlæg til produktion og transport af gas, damp og varmt vand er omfattet af bilag 2, punkt 3a og 3b i Miljøvurderingsloven. Der er den 23. august 2022 truffet afgørelse om at projektet ikke kræver en miljøvurdering.

Høring af ansøger og forenklet procedure

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbs afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 18. februar 2026 Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 1.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5516 eller mail mhfla@viborg.dk.

Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø

Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). [Du kan læse orienteringen om behandling](#)

[af dine personlysninger på viborg.dk](#). Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Med venlig hilsen

Martin Heinrich Friis Larsen

Skov- og Landskabsingeniør

Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Gudenåkomiteens sekretariat, makla@silkeborg.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Jørn Kristensen, jorn-k@post8.tele.dk
- Bjerringbro Lystfiskerforening, formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
- Jørn Kristensen, konsulent for fiskeriforeningerne (jorn-k@post8.tele.dk)
- Ålav for Gudenå & Nørreå, post@aalavgn.dk
- Ejerne der fremgår af matrikelfortegnelsen

Bilag

1. Oversigtskort for krydsninger og matrikelfortegnelse
2. Detaillkort for de konkrete krydsninger
3. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort og matrikelfortegnelse



Figur 2. Oversigtskort. Brun streg angiver tracé for nyt el-kabel.


3g	Sahl By, Sahl
6d	Sahl By, Sahl
2a	Nøddelund By, Gullev
48a	Sahl By, Sahl
19a	Tange By, Højbjerg

Figur 3. Matrikelfortegnelse for krydsning af vandløb

Bilag 2. Detailkort for de konkrete krydsninger




Figur 4. Udklip fra ansøgning. Matrikel nr. 6d Sahl by, Sahl og 2a Nøddelund By, Gullev. Styret underboring af "Tilløb til Skibdal Bæk 1" på 174 meter. Mørkeblå streg angiver start- og slutpunkt for den styrede underboring. Grøften kan erkendes med et nord-sydgående forløb.

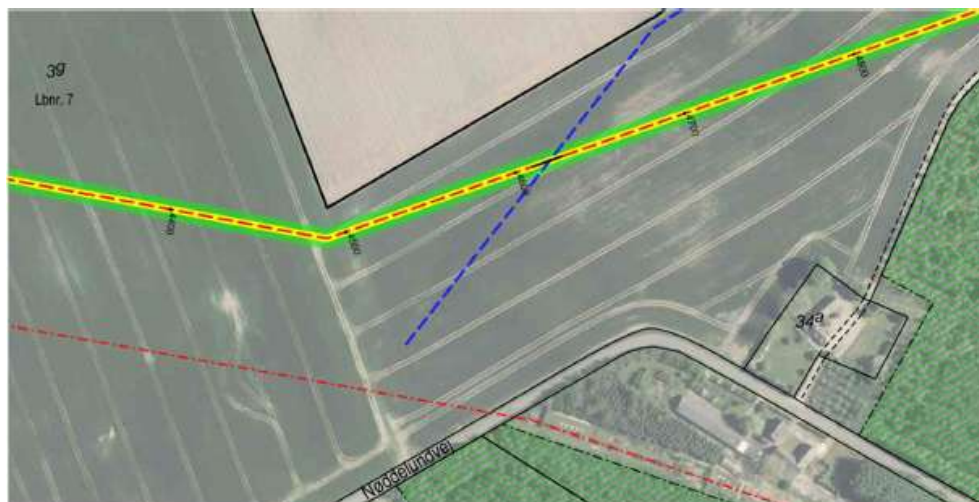

Figur 5. Udklip fra ansøgning. Matrikelnr. 3g Sahl By, Sahl. Styret underboring af "Tilløb til Skibelund Bæk 2" på cirka 12 meter. Kort sort streg angiver start- og slutpunkt for den styrede underboring. Blå stiplede linje angiver vandløbet.



Figur 6. Udklip fra ansøgning. Matrikel nr. 48a Sahl By, Sahl. Styret underboring af "tilløb til Gudenåen". Gul streg angiver start- og slutpunkt for den styrede underboring. Grøften kan erkendes med et øst-vest gående forløb.

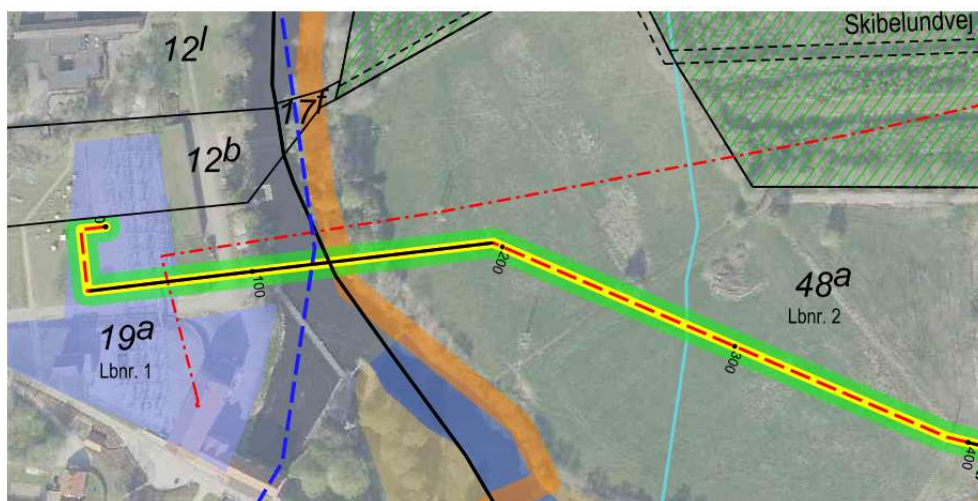

Figur 7. Udklip fra ansøgning. Matrikel nr. 48a Sahl By, Sahl og 19a Tange By, Højbjerg. Styret underboring af Gudenåen. Sort streg angiver start- og slutpunkt for den styrede underboring. Den blå stiplede linje angiver vandløbet. Underboringen forventes at blive ca. 170 m.

Bilag 3. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.